


BW3239
D733.17
S729.52/3.66

SCHNITT A-A

Stützen sollten in der Schutzzone vermieden werden!
Falls diese dennoch nötig wären sind Sie wie folgt auszuführen:

- Mindestabstand zum SW-Kanal 75 cm.
- Auflage bzw. Sohle der Stütze min. gleich tief wie die Sohle des Kanals (Gründungssohle)

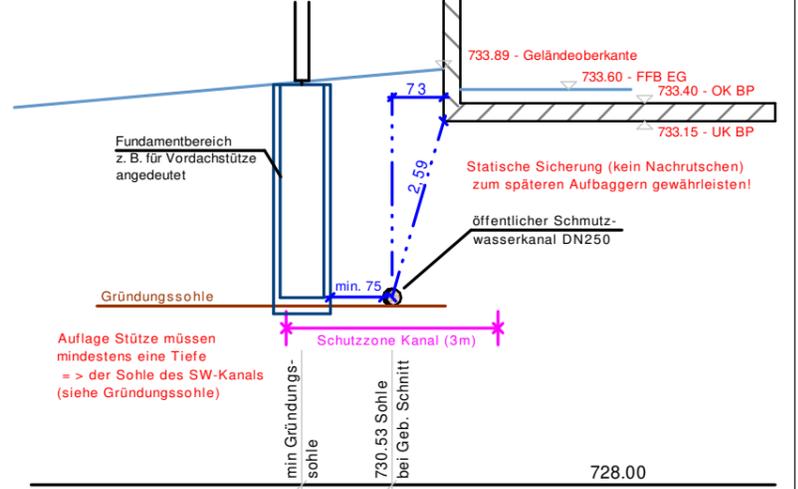

Auflage Stütze müssen mindestens eine Tiefe = > der Sohle des SW-Kanals (siehe Gründungssohle)

Schutzzone Kanal (3m)

min Gründungssohle

730.53 Sohle bei Geb. Schnitt

728.00

Fl.Nr: 114/3


DN 250 St 53.3‰ 34.0m

Keine Stütze näher als 75cm zu Kanal und zusätzliche Maßnahmen im Schutzbereich! siehe Beschreibung Schnitt.

Schutzzone SW-Kanal umlaufend je 1,5m

LEGENDE

	Schmutzwasserkanal
	Schutzzone Kanal
	Grundstücksgrenze
	Gasleitung
	Hauptwasserleitung



Neubau Hospizgebäude - Löblweg 4
Fl.-Nr. 114/3 - 83707 Bad Wiessee
Höhenschnitt mit Schutzzone
öffentlicher Schmutzwasserkanal
20.12.2023